


エクステリア工事 施工概略図

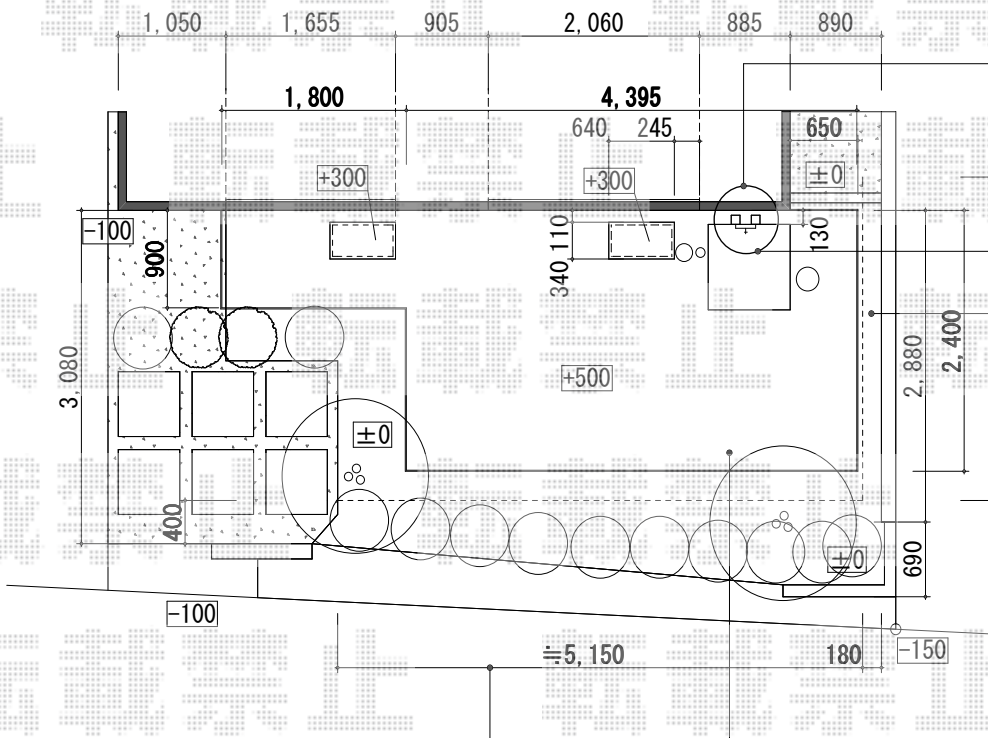

既存混合水栓（85角柱×2）部分：デッキ材カット（建物から100mm程度）

点検口（右から5枚目から7枚目）×1カ所設置

既存生垣撤去処分

LIXIL/プロダクトフェンスF1型・H18・柿渋（独立基礎施工）
※本体3枚

プロダクトフェンス基準点（プロダクト面から家側に200mm）
※既存樹木の位置によっては調整+枝切り必要となります

※仕上がり高さ=GL+500の為、東石で高さ調整（GL+50mm）

LIXIL/プロダクトフェンスF1型・H18・柿渋（独立基礎施工）
※本体6枚（一枚幅方向カットあり）